引　張　試　験　成　績　書

対象製品

ユニコンアンカーUC-Dタイプ

対象品番

UC-3030D

ユニカ株式会社

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2019年11月20日
3. 試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	 ユニコンアンカーUC-Dタイプ（内部コーン打ち込み式） UC-3030D W3/8 30mm 12mm
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	 普通コンクリート（無筋） 1400×1200×300 21N/mm^2
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	 12.5mm 30mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	13.7	14.6	コーン状破壊
②	13.3		コーン状破壊
③	14.6		コーン状破壊
④	16.2		コーン状破壊
⑤	15.3		コーン状破壊

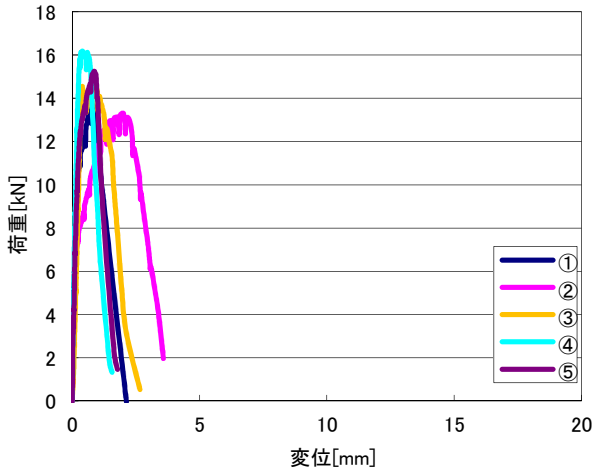

図1. 荷重変位曲線

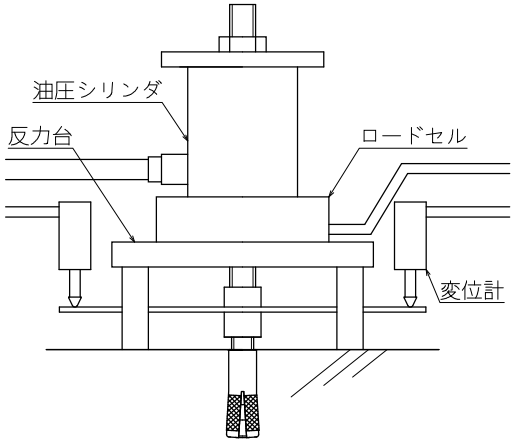

図2. 試験装置概観

unika
ユニカ株式会社