

# せん断試験成績書

対象製品

ユニコンアンカー UCタイプ

対象品番

UC-3040

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年10月2日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ユニコンアンカーUCタイプ(内部コーン打ち込み式) UC-3040 W3/8 40mm 12.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm <sup>2</sup>
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	12.5mm 40mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	22.8	21.9	本体破断
②	21.7		本体破断
③	23.5		本体破断
④	21.5		本体破断
⑤	20.0		本体破断

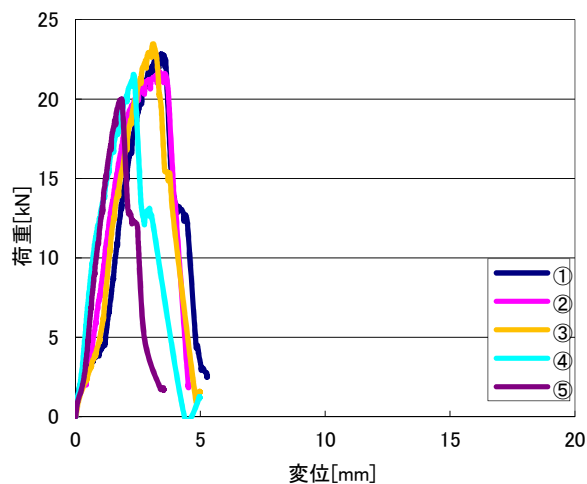


図1. 荷重変位曲線

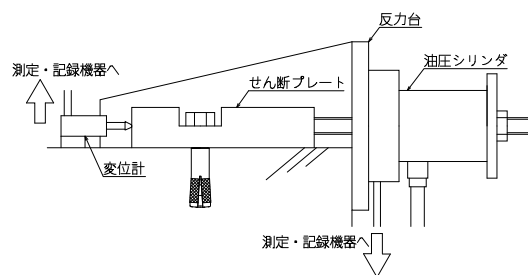


図2. 試験装置概観