

# せん断試験成績書

対象製品

ユニコンアンカー UCタイプ

対象品番

UC-4050

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年10月2日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ユニコンアンカーUCタイプ(内部コーン打ち込み式) UC-4050 W1/2 50mm 16.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm <sup>2</sup>
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	16.5mm 50mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	32.5	29.9	本体破断
②	28.4		本体破断
③	31.8		本体破断
④	29.8		本体破断
⑤	26.9		本体破断

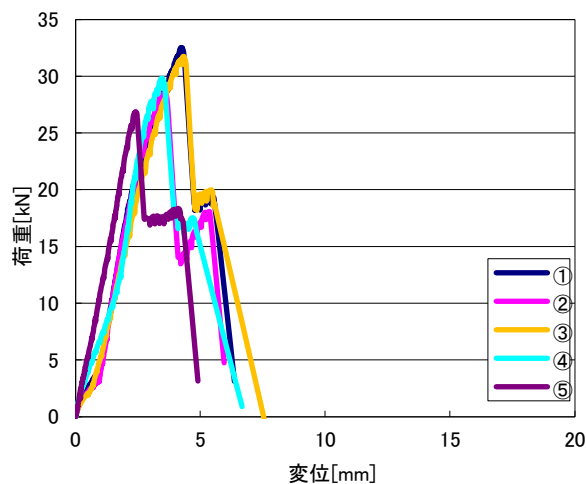


図1. 荷重変位曲線

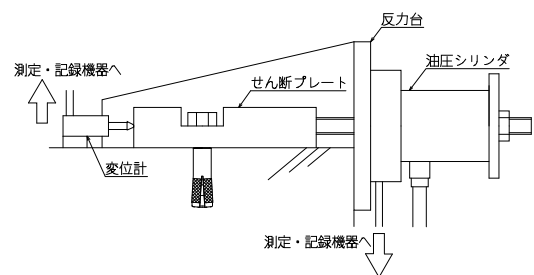


図2. 試験装置概観