

# せん断試験成績書

対象製品

ルーティセット Bタイプ

対象品番

B-40100

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年11月9日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティセットBタイプ(スリーブ打ち込み式) B-40100 W1/2 100mm 17.3mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm <sup>2</sup>
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	18.0mm 50mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	24.7	23.5	本体ねじ部破断
②	22.5		本体ねじ部破断
③	23.3		本体ねじ部破断
④	22.4		本体ねじ部破断
⑤	24.4		本体ねじ部破断

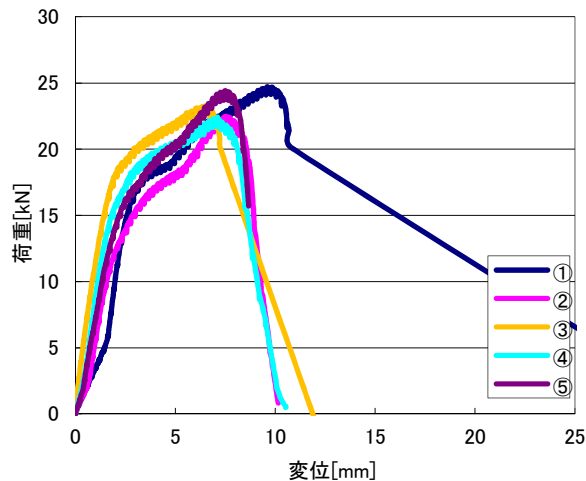


図1. 荷重変位曲線

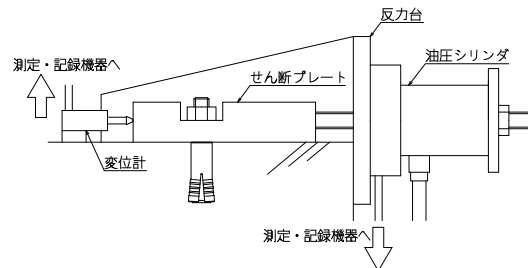


図2. 試験装置概観