

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

クイックワンTQR-Dタイプ 懸垂物用
(溶融亜鉛メッキ)

対象品番

TQR-4060D

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2026年3月10日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	クイックワンTQR-Dタイプ (テーパボルト式) TQR-4060D M12 84mm 14.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm2
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向 締付けトルク	14.5mm 69mm(スリーブ先端までの埋め込み長さ60mm) 下向き 施工要領書による
7. 試験結果および試験装置概観	

表1. 試験結果

試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	37.3	36.8	コーン状破壊
②	38.0		コーン状破壊
③	36.8		コーン状破壊
④	37.6		コーン状破壊
⑤	34.5		コーン状破壊

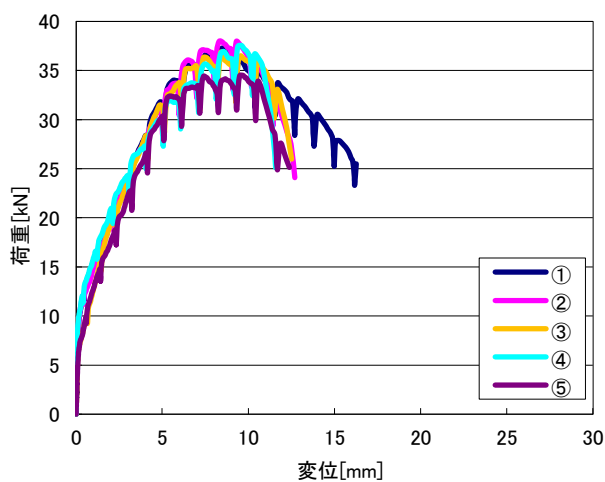


図1. 荷重変位曲線

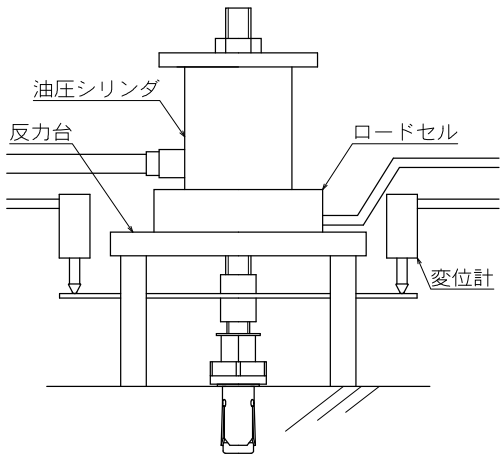


図2. 試験装置概観